

Nr obwodu	0
Nazwa	zasilanie z ZK kosprowicza 45
Moc [kW]	13,5
Typ przewodu	YKYzo
Przekrój [mm] ²	5x16

1	2	3	4	5	6	11
Kabel 1 oswieŹlenie 1/3 (3x34W) 0,1	Kabel 1 oswieŹlenie 2/3	Kabel 2 oswieŹlenie 1/3 (10x34W) 0,35	Kabel 2 oswieŹlenie 2/3	Kabel 3 rozŹdzielnica E2	Gniazdo serwisowe	Zegar astronomiczny 1
YK720 5x6		YK720 5x6		YK720 5x16	YD720 3x2,5	

12
Sterowanie kanal (cata noc)

13
Sterowanie kanal2 (zmierz-24)

IN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA oraz II KL OCHRONNOŚĆ

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTÉ STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./, PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEJO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT, DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NARZĘDZIĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
3. WSZELKIE EWENTUALNE NIEGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBYWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
5. ZASTOSOWANE ROZMAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATYSTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
6. WSZELKIE ZMIENIENIE SYSTEMOWE ROZMAZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKcie ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNIEMU PROJEKTANTOWI.
7. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEWŁOŚCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNIEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGI OGÓLNE:

**BUDOWA CZĘŚCI SKWERU POŁOŻONEGO PRZY
ULICY KIEŁCZOWSKIEJ WE WROCŁAWIU**

336

ARCHITECTURA

isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grotgiera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

mgr inż. RAFAŁ BULAK
URZĄDNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi W SPECJALNOŚCI INSTALACJI W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
I KIEROWANIA BUDOWLANymi W SPECJALNOŚCI INSTALACJI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECYJALNOŚCI INSTALACJI W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH


SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELNICZO - OŚWIETLENIOWEJ E1

DATA
BRANŻA
STADIUM
SKALA
NR PYSUNKU
NR PROJEKTU
336
PB | E | 08 | 01 | A
STADIUM
BRANŻA ROZD. RYS.
NR RYS.
REWIZJA

isba
grupa projektowa

isba
grupa projektowa

BILANS MOCY	
P_i	20,7 [kW]
k_j	0,96
P_{max}	20 [kW]
I_o	31 [A]

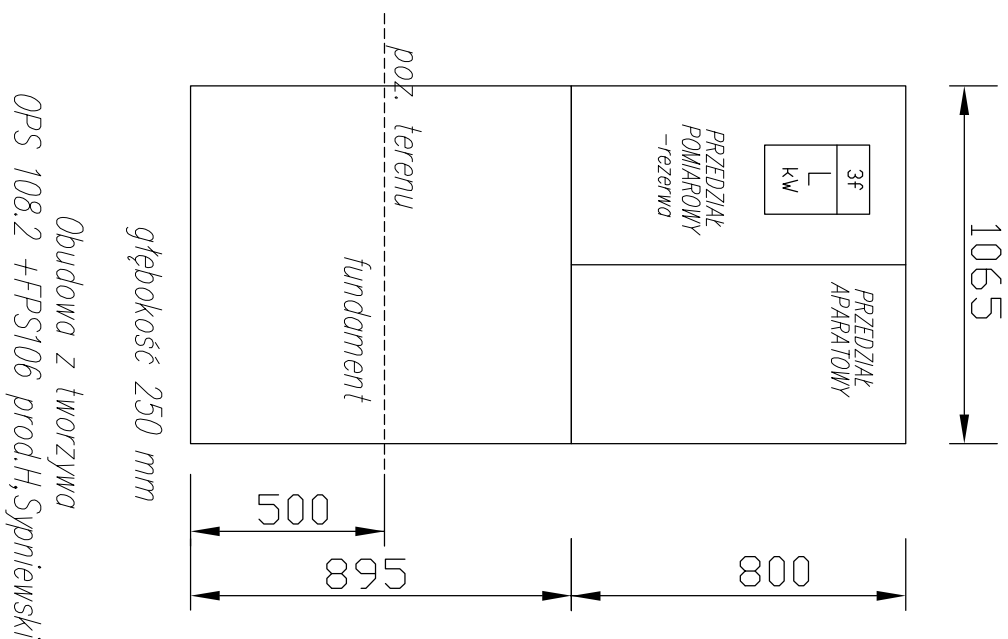

IN-S SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE ZASILANIA oraz II KL OCHRONNOŚCI

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWIERAJĄ STANOWĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.42.83 z dnia 4.02.94 r./.
2. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEJO AUTORÓW
3. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCĄ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I DOBÓRU ROBÓT, DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, STANOWI NARZĘDZIĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYKĄSZONE Z GŁÓWNYM PROJEKTEM.
5. GŁÓWNYM JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZBUDOWE ZE SZLAKĄ BUDOWLANĄ, WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY I WYKĄSZONE Z GŁÓWNYM PROJEKTEM.
6. WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZBUDOWE ZE SZLAKĄ BUDOWLANĄ, WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY I WYKĄSZONE Z GŁÓWNYM PROJEKTEM.
7. WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZBUDOWE ZE SZLAKĄ BUDOWLANĄ, WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY I WYKĄSZONE Z GŁÓWNYM PROJEKTEM.
8. WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZBUDOWE ZE SZLAKĄ BUDOWLANĄ, WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY I WYKĄSZONE Z GŁÓWNYM PROJEKTEM.
9. WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZBUDOWE ZE SZLAKĄ BUDOWLANĄ, WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANY I WYKĄSZONE Z GŁÓWNYM PROJEKTEM.

**OBIEKT ZAKRES OPRACOWANIA
BUDOWA CZĘŚCI SKWERU POŁOŻONEGO PRZY
ULICY KIEŁCZOWSKIEJ WE WROCŁAWIU**

ADRES
UL. KIEŁCZOWSKA, WROCŁAW

NR DZIAŁEK
dz. 14/9, 15/1, 2/5, 2/3, cz dz. 14/10,
AM-22 obręb Psie Pole

INWESTOR
GMINA WROCŁAW
Pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław,
w imieniu, której działa,
ZARZĄD ZIELENI MIĘSKIEJ
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław

ARCHITECTURA

Isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 22
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

INSTALACJONISTA
PROJEKTANT
SYMBOLOWY

mgr inż. RAFAŁ BULAK

ROBOTA BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
URUCHOMIENIA I SPECJALIZACJA INSTALACJI W ZAKRESIE SIŁKI INSTALACJI
MAGNETYKOWEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ

mgr inż. PIOTR CIESLIK

ROBOTA BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
URUCHOMIENIA I SPECJALIZACJA INSTALACJI W ZAKRESIE SIŁKI INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ

SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELNICZO - OŚWIETLENIOWEJ E1

DATA
BRANZA
STADIUM
SKALA
NR RYSLINKU
336
NR PROJEKTU
PB | E | 08 | 02 | A
STADIUM
BRANZA ROZD. ROZ. NR RYS. RIWELIA